



LEGENDA



| LISTA DE MATERIAIS | | | |
|--|-----|-------|-------|
| ITENS | UND | FATOR | TOTAL |
| Refletor LED 200W-220V | 8 | 1 | 8 |
| Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais | 2 | 120 | 240 |
| Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 6A e curva de atuação tipo B | 2 | 1 | 2 |
| Caixa de passagem 30x30x30 com tampa | 7 | 1 | 7 |
| Eletroduto rído roscável, PVC, DN 20 (m) | 1 | 72 | 72 |
| Poste de aço cônico, flangeado, H=9m | 4 | 1 | 4 |

| QUADRO DE CÁLCULOS | | | | | |
|--------------------|--------------|--------------|---|-----------------------|---------------------|
| CIRCUITO | POTÊNCIA (W) | CORRENTE (A) | BITOLA CABO MULTIPOLAR PP FASE E NEUTRO (mm²) | DISJUNTOR CURVA B (A) | COMPRIMENTO FIO (m) |
| a | 800 | 3,6 | 1.5 | 6 | 51,1 |
| b | 800 | 3,6 | 1.5 | 6 | 67,6 |

QD-01 (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO)

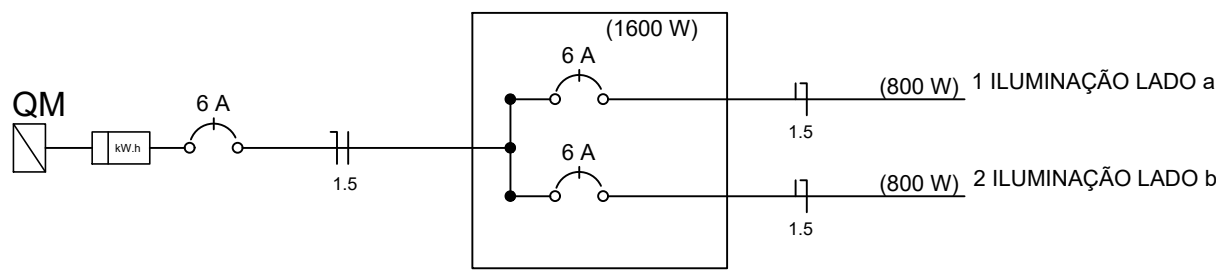

| | |
|--|----------------------|
| | |
| Paula Katlyn Silveira Sousa CREA nº 215581070 Engenheira Civil | |
| Proprietário: | Autor: |
| Execução: | Fiscalização: |
| Título: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA | |
| Endereço: BAIRRO GARILÂNDIA - ZONA URBANA - APODI/RN | |
| Conteúdo: PLANTA ELÉTRICA, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, LISTA DE MATERIAIS E QUADRO DE CÁLCULOS | Prancha: 01 01 |
| Desenho: | Escala: INDICADAS |
| Modificação: | Data: JUNHO/2023 |
| Observação: FORMATO A1 841 X 594 MM | |
| DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS: PROIBIDA QUALQUER MODIFICAÇÃO NO TODO OU EM PARTE, SEM AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DO AUTOR DO PROJETO | |